

**Informovaný súhlas** – je tlačivo, ktoré podpisuje pacient a lekár pred plánovaným vyšetrením. Ide o archivovaný dokument, ktorý obsahuje potrebné informácie pre pacienta a lekára na základe ktorých sa uskutočňuje diagnostický a liečebný výkon.

- Pacient si prečíta informovaný súhlas minimálne 24 hodín pred plánovaným vyšetrením.
- Lekár venuje pacientovi adekvátny čas na zodpovedanie otázok vyplývajúcich z informovaného súhlasu.
- Získanie súhlasu na uskutočnenie diagnostického a liečebného výkonu od pacienta vyplýva pre pacienta aj lekára zo zákona. (§6 zákona č.576/2004 Z. z.)
- Pacient aj lekár potvrdia súhlas s výkonom svojimi podpismi a dátumom.

# KOLONOSKOPIA

(prezretie hrubého čreva endoskopickým prístrojom - kolonoskopom)

.....  
meno a priezvisko vyšetřovaného pacienta


**Milá pacientka, milý pacient** informovaný súhlas Vám pred kolonoskopickým vyšetrením pomôže pripraviť sa na rozhovor s vyšetřujúcim lekárom. Ten vám vysvetlí význam, priebeh a prípadné riziká kolonoskopického vyšetřenia. Vyšetřenie pomôže lekárovi objasniť príčinu vašich ťažkostí a včas odhaliť prípadné chorobné zmeny na konečníku, hrubom čreve a koncovej časti tenkého čreva.

**Ako sa musíte pripraviť ?** Podmienkou vyšetřenia je dokonale vyčistené hrubé črevo. Prosíme preto striktné dodržať odporúčania na príbalovom letáku prípravku na vyčistenie hrubého čreva.

**Ako prebieha vyšetřenie?** Pacient si ľahne na ľavý bok. Sestra nanáša znečítlivujúci gél na rukavicu a lekár následne vyšetřuje prstom konečník pacienta. Následne lekár zavádza prístroj do konečníka a pod kontrolou zraku postupne zasúva prístroj do hrubého čreva. Vzduch, ktorý lekár pridáva cez prístroj pomáha oddialiť črevné steny a umožniť tak lekárovi presné zhodnotenie sliznice a steny hrubého čreva citlivou kamerou. Pacientovi je možné pridať injekciu na upokojenie a utlmenie prípadnej bolesti. Cez kanál prístroja je možné zasúvať rôzne pomocné nástroje na odber vzoriek sliznice na histologické vyšetřenie alebo zabezpečenie rôznych liečebných výkonov. V deň čistenia sa neužívajte lieky. Ich účinnosť je pri čistení sa i tak minimálna. Počas vyšetřenia ste zakrytý/á adekvátnym rúškom. Poloha sa pri vyšetření môže meniť. Vzduch sa z hrubého čreva uvoľňuje spontánne alebo ho lekár postupne odsáva.

Schéma kolonoskopického vyšetřenia.

Lekár zavádza kolonoskop cez konečník a sleduje na obrazovke nález na hrubom čreve. Sestra asistuje.

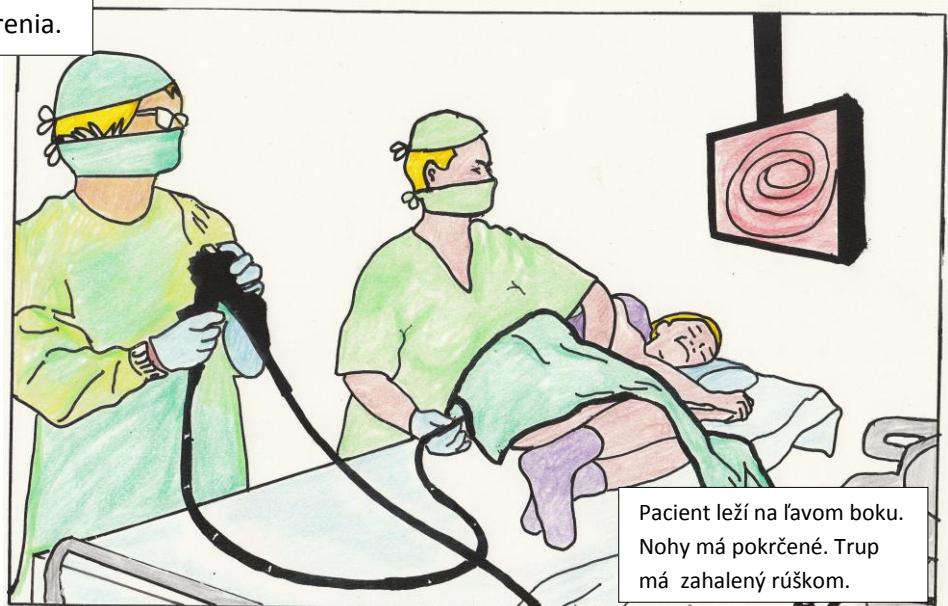

Pacient leží na ľavom boku. Nohy má pokrčené. Trup má zahalený rúškom.

Akékoľvek úpravy textu a obrázkov sú možné iba po dohode s autorom (MUDr. Rudolf Hrčka CSc.) a odbornou komisiou pri SGS. Informovaný súhlas, IS - KOL- ver.1/2017 je v súlade so zákonom (§ 6 zákona č.576/2004 Z. z.) IS je verejne dostupný a kopirovateľný na [www.krca.sk](http://www.krca.sk) a/alebo na [www.sgssls.sk](http://www.sgssls.sk) pre potreby pacientov a lekárov pred gastroenterologickými vyšetřeniami v rámci Slovenskej republiky.

**Aké sú riziká kolonoskopie?** Dnešné moderné prístroje v rukách skúseného lekára urobili z kolonoskopie rutinné vyšetrenie s minimálnym rizikom pre pacienta. Zriedkavo sa však môžu aj pri najväčšej opatrnosti a skúsenosti lekára vyskytnúť niektoré komplikácie.

- Možnosť *mechanického* poškodenie sliznice a steny tráviacej rúry prístrojom, pomocnými nástrojmi alebo vzduchom, ktoré by viedlo k porušeniu steny a nutnosti operácie je vzácné.
- Závažné *krvácanie* pri polypektómii sa vyskytuje iba vzácné a dá sa veľmi rýchlo a efektívne odstrániť v priebehu vyšetrenia modernými a účinnými prostriedkami.
- Riziko utlmenia alebo zastavenia *dýchania* počas vyšetrenia hlavne po podaní utišujúcich injekcií je redukované na minimum neustálym sledovaním pacienta.
- Vyšetrojúci personál je taktiež pripravený redukovať prípadné príznaky *precitlivenosti* na podané lieky.
- Zriedkavá je možnosť porúch *srdcovocievneho* systému, preniknutiu *baktérií* do cievneho systému, alebo poranenia pri *polohovaní* imobilných pacientov pred, počas alebo tesne po vyšetrení.

**Čo robiť po vyšetrení?** Ak bola podaná upokojujúca injekcia nesmiete 24 hodín šoférovať a pracovať s potenciálne nebezpečnými nástrojmi. V prípade, že pociťujete po vyšetrení bolesti brucha, závraty, nevoľnosť alebo krvácate z konečníka, informujte o tom svojho lekára. Po vyšetrení sa dajte domov odviezť autom. Na možnosť piť a jesť po vyšetrení sa spýtajte po výkone vyšetrojúceho lekára. Ťažká fyzická práca a šport sa po vyšetrení neodporúča. Správu o vyšetrení odneste vášmu praktickému lekárovi.

**Čo by mal o vás vedieť vyšetrojúci lekár.**

- Užívate lieky proti zrážanlivosti krvi? **Nie** , Ak áno ktoré?.....
- Máte krvné ochorenie spojené so zníženou zrážavosťou krvi? **Nie** , Ak áno ktoré?.....
- Máte alergiu? ( Na lieky, potraviny, anestetiká, astmu) **Nie**  Ak áno ktoré?.....
- Máte interné ochorenie ? ( srdca, pľúc, obličiek, cukrovku) **Nie**  Ak áno ktoré?.....
- Máte chronické infekčné ochorenie ? (hepatitída, AIDS, iné) **Nie**  Ak áno ktoré?.....
- Ste po operácii dolnej časti tráviaceho traktu? **Nie**  Ak áno po akej?.....
- Ste gravidná? **Nie**  **Áno**

**Nezabudli ste sa opýtať lekára** na nevyhnutnosť kolonoskopie u vás? Na inú alternatívu kolonoskopie ? Na riziká kolonoskopie o ktorých sa v informačnom liste nehovorí a ktoré sa môžu týkať iba vás?

**Súhlasné vyjadrenie pacienta v zmysle** (§6 zákona č.576/2004 Z. z.): Vyšetrojúci lekár MUDr. ....  
ma dostatočne oboznámil s plánovaným výkonom a zodpovedal mi všetky otázky. Informovanému súhlasu som rozumel/l a minimálne 24 hod. pred výkonom som sa s ním oboznámil/la. Cítim sa dostatočne poučený/ná o plánovanom zákroku a aj o možných vedľajších účinkoch.

Dátum výkonu:

Dátum výkonu:

Podpis pacienta ( prípadne poručníka, alebo opatrovateľa)

Podpis lekára (vyšetrojúci lekár)

**Nesúhlasné vyjadrenie pacienta:**  Zákrok chcem odložiť

So zákrokom nesúhlasím

Dátum:.....

Podpis (pacienta, prípadne poručníka, alebo opatrovateľa)

**Poznámky lekára** ( napr. zdravotné následky v prípade odmietnutia vyšetrenia, zápis pred svedkom, že pacient nesúhlasí a nepodpíše, alebo súhlasí no nepodpíše informovaný súhlas)

Akékoľvek úpravy textu a obrázkov sú možné iba po dohode s autorom (MUDr. Rudolf Hrčka CSc.) a odbornou komisiou pri SGS. Informovaný súhlas, IS - KOL-ver.1/2017 je v súlade so zákonom (§ 6 zákona č.576/2004 Z. z.) IS je verejne dostupný a kopírovateľný na [www.krca.sk](http://www.krca.sk) a/alebo na [www.sgssls.sk](http://www.sgssls.sk) pre potreby pacientov a lekárov pred gastroenterologickými vyšetreniami v rámci Slovenskej republiky.